

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	BS1500S ø6	ø10
Poz. ST-01 – Studnia doświetlająca – 4,8 mb								
ST-01	1	10	5.280	6	1	6		31.68
	2	6	0.600	24	1	24	14.40	
	3	10	0.100	24	1	24		2.40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							14.40	34.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							3.20	21.03
MASA CAŁKOWITA [kg]							24.22	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości: hcka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ZESTAWIENIE STALI ZBR. SIATEK						
Poz.	Nr siatki	Typ siatki	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość Siatek	x Poz. Razem Got. Stali Masa [kg]
Poz. ST-01						
ST-01	1	Q188	1300	390	1	2
MASA CAŁKOWITA [kg]					1	BS1500S 2.99

UWAGI:

1. Beton C16/20 W8
2. Stal zbrojeniowa BS1500S
3. Klasa ekspozycji: XC2
4. Otulina: c=50 mm
5. Wymiary podano w "cm", rzędnę podano w "m"
Lokalizację elementów wg części architektonicznej



1. Wnियो i rzędnę sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyścić z projektantem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji międzybranżowej na budowie.
3. Projekt rozprutywcoć igeznie z częściami projektu dot. architektury, a zaistniałe rozbieżności wyścić z projektantem.
4. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwoliące na stosowanie ich w odpowiednich systemach.
6. Wszelkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozróżnić, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane.
Cieężor udowodnienia, że materiał jest równoważny, spoczywa na wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia kolizji w istniejącym elemencie instalacji lub konstrukcji należy skontaktować się z projektantem.

ARCHIMOD I CUS

ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES:	50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES:	50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173
ADRES GEOD.:	DZ. NR 25/8, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA: DZ. NR 14, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, DZ. NR 20/1, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI, DZ. NR 25/11, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI
TEMAT PROJEKTU:	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO, REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ, IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ SZCZYTOWEJ, ODBUDOWA STUDNI DOŚWIELAJĄCYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
TEMAT RYSUNKU:	STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01


KONSTRUKCJA			
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. GRZEGORZ KĘDZIEŃSKI	DATA	06.2022
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ FABIAŃOWSKI	06.2022	201.DOS.09
WSPÓŁPRACA:	INŻ. MARIA PRZYBYLSKA	06.2022	145.DOS.05
ARCHM-01-22	1:20	PROJEKT TECHNICZNY	BUDOWLANA K-01
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA NR RYSUNKU

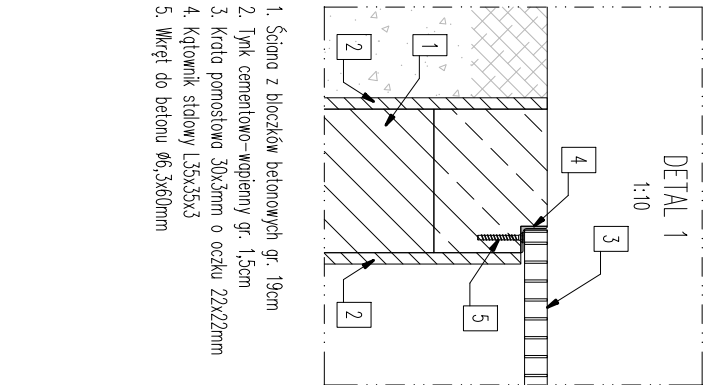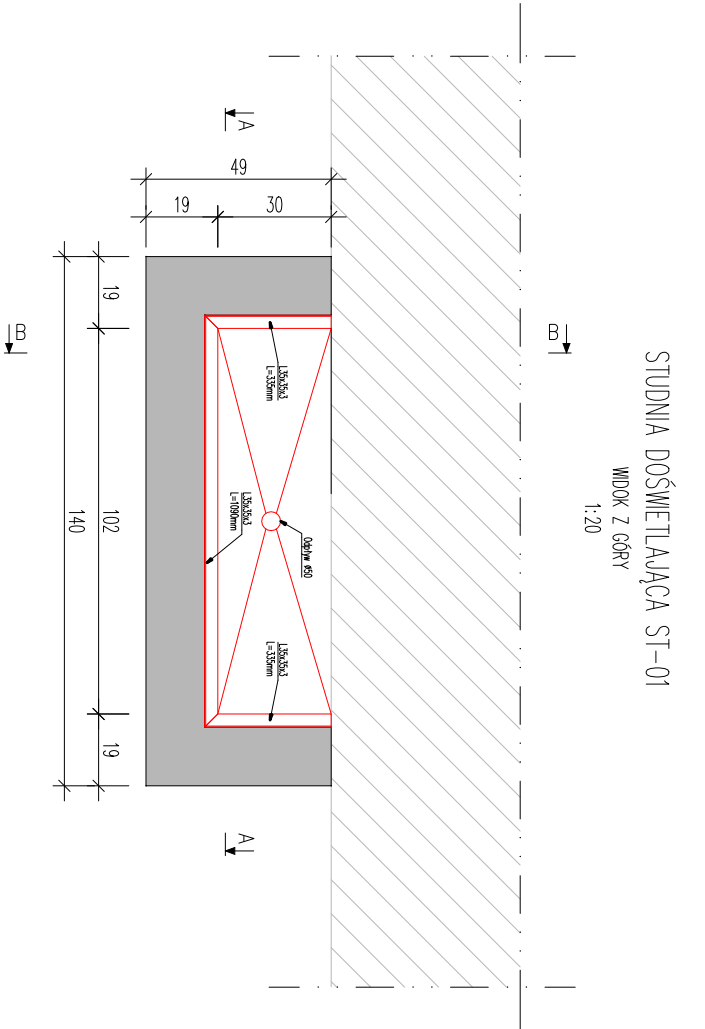

1. Ściana z bloczków betonowych gr. 19cm
2. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
3. Krata pomostowa 30x3mm o oczku 22x22mm
4. Kątownik stalowy L35x35x3
5. Wkręt do betonu Ø6,3x60mm

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01

PRZESKÓŁ A-A 1:20

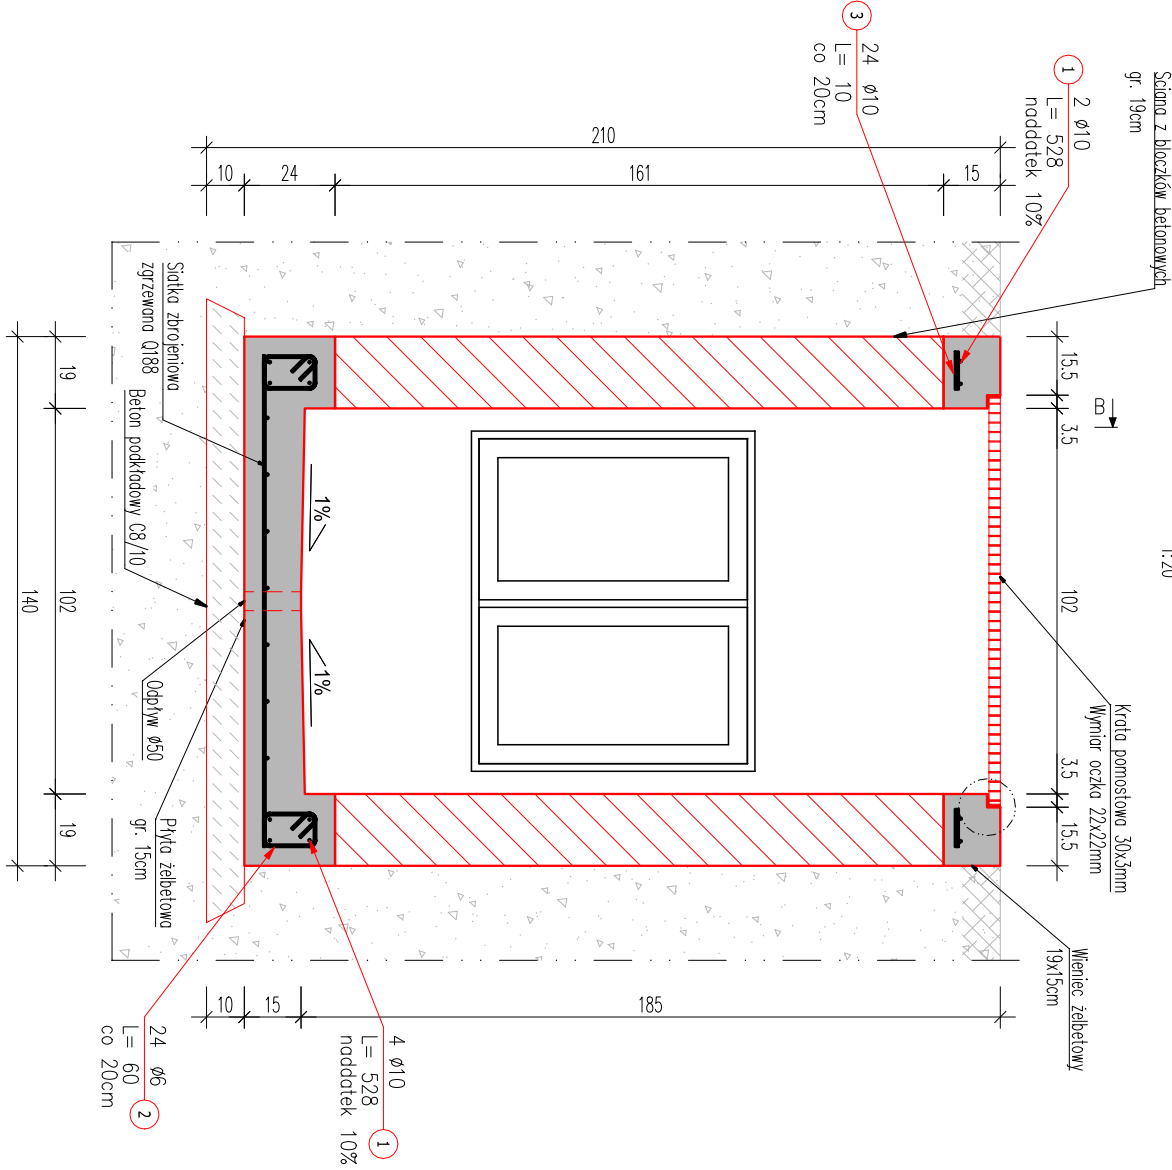

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01

PRZESKÓŁ B-B 1:20

